

Messkonzept 8

Überschusseinspeisung mit mehreren Einspeiseanlagen in Kaskadenschaltung ohne Speicher

> Selbstverbrauch mit Vorrang BHKW

Anlagenbetreiber

Name, Vorname/Eheleute/Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter (Vom Anlagenerrichter auszufüllen. Alle Angaben sind auszufüllen bzw. anzukreuzen!)

Name/Firma Anlagenerrichter

Spannungsebene des Netzanschlusses

Niederspannung

Mittelspannung

Hochspannung

Art der Erzeugung und installierte Leistung

Solar kWp Biomasse kW Biomasseart BHKW kW

Wind kW Deponiegas kW Wasser kW

Art der Messung

≤ 30 kW direkte Messung¹⁾

≤ 100 kW Wandlermessung


> 100 kW Leistungsmessung

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenerrichter

gem. Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) wird ein intelligentes Messsystem (iMS) bei einem Jahresstromverbrauch > 6.000 kWh oder einer installierten Leistung > 7 kW erforderlich.

Verbrauchseinrichtungen des Kunden

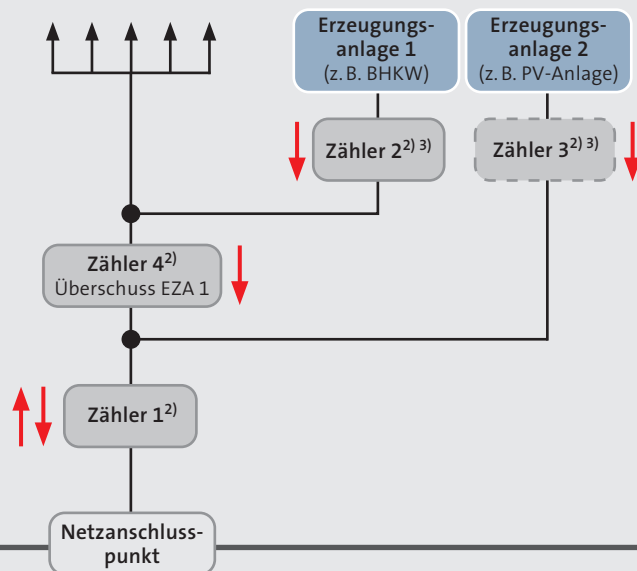

Verteilernetz des Netzbetreibers

¹⁾ Die Anforderungen der VDE-AR-N 4100, 7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen bzgl. der Betriebsart sind entsprechend zu berücksichtigen (Dauerbetrieb).

²⁾ Es ist eine gleichartige Messung aufzubauen. D. h., wird für einen Zählpunkt eine RLM-Messung erforderlich, so müssen auch die weiteren Messungen als RLM-Messung aufgebaut werden.

³⁾ Auf diese Messungen kann ggf. verzichtet werden. Beachten Sie bitte unsere Informationen „Anforderungen für eine zusätzliche Messung direkt an der Erzeugungsanlage“.

Alle Messungen sind kostenpflichtig!